

# '24년 2월 첫째 주 표층 해수 방사능 조사결과

경기바다 2지점(시화방조제, 대부도 인근)에 대한 해수 방사능 조사결과, 대부도 인근에서 미량 '검출'됨

## □ 조사 개요

- 조사일자 : 2024. 2. 6.
- 채취장소 : 시화방조제, 대부도 인근
- 분석항목 : 총 3항목 ( $^{131}\text{I}$ ,  $^{134}\text{Cs}$ ,  $^{137}\text{Cs}$ )
- 분석과정 : 표층 해수 시료채취(연안) → 전처리 → 장비분석  
※ KINS(한국원자력안전기술원) 해양환경방사능조사 보고서 참조

## □ 조사 결과

- 국내바다 세슘 $^{137}\text{Cs}$ 농도 범위 내(0.83 ~ 2.26mBq/kg)로 "평년 수준"  
- 대부도 인근에서 미량 '검출'


단위 : mBq/kg

| 구 분    | 조사결과(방사성 핵종)                 |                              |                              | 비 고 |
|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|
|        | $^{131}\text{I}$<br>(요오드131) | $^{134}\text{Cs}$<br>(세슘134) | $^{137}\text{Cs}$<br>(세슘137) |     |
| 시화방조제  | <42.12                       | <0.69                        | <0.65                        |     |
| 대부도 인근 | <52.34                       | <0.37                        | 0.89±0.19<br>(<0.47)         |     |

- \* < : 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값으로 방사능 기기분석 상 "불검출"을 의미
- \* 최소검출가능농도(MDA) : 방사능계측기, 시료량, 회수율, 계측시간 등의 계측조건에 따라 정해지는 검출가능한 최소방사능 농도
- \* 해수 세슘 $^{137}\text{Cs}$  농도는 수산물 검사기준 100Bq/kg에 비해 극히 미량인 약 1/100,000 수준으로 검출되고 있음 (단위 환산 : 1Bq/kg = 1,000mBq/kg)

## □ 향후 계획

- 해수 방사능 분석 결과 "연구소 홈페이지 누리집에 게재" 및 시군알림
- 주변국 원전 오염수 유입 유무 등을 파악하는데 기초자료로 활용

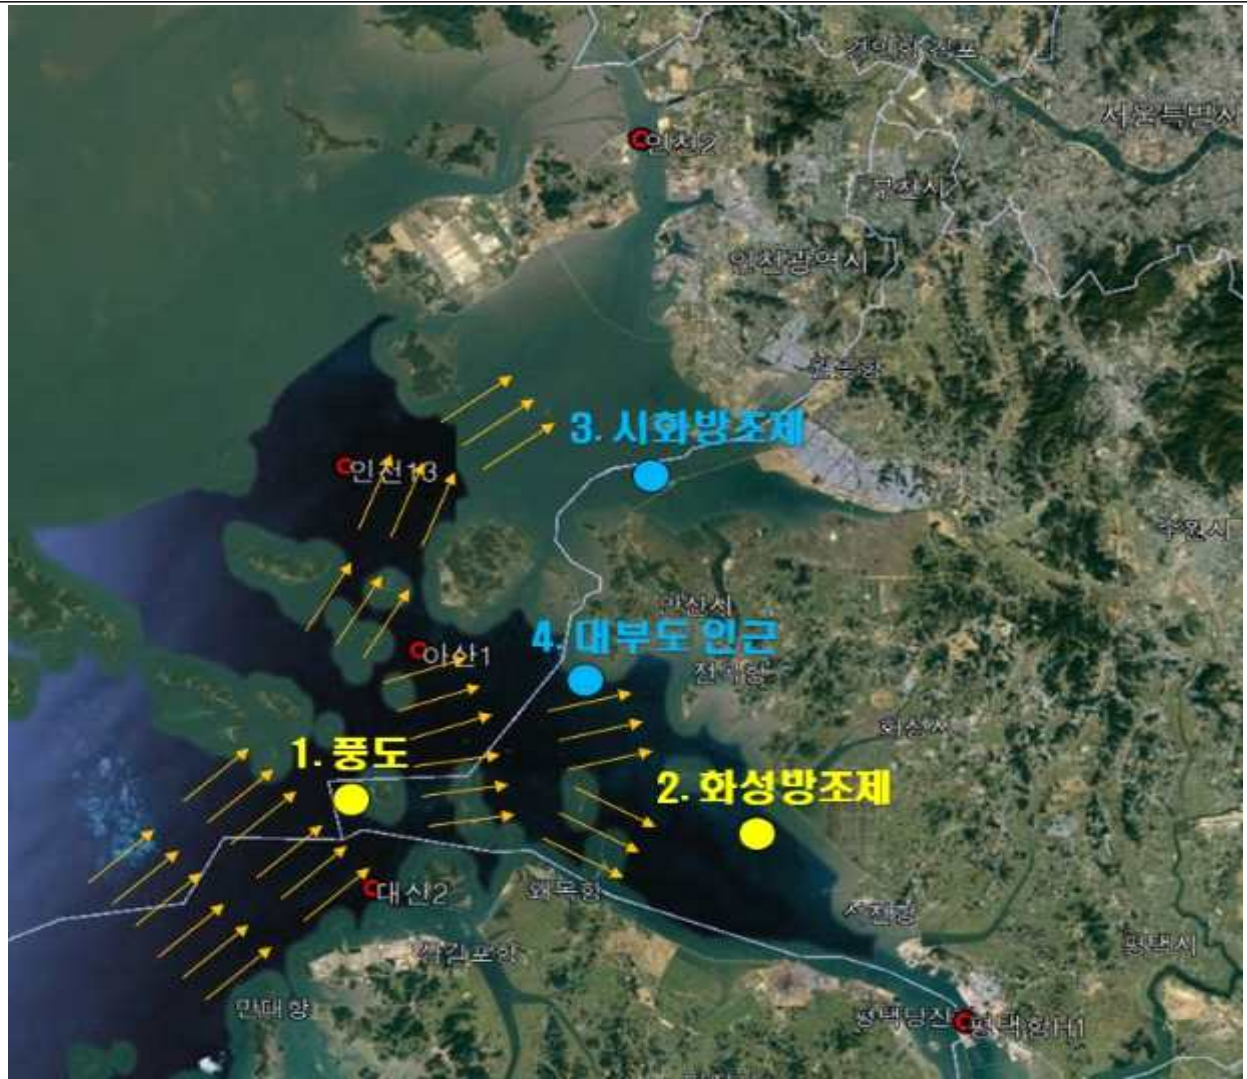

《 표층해수 세슘 137 농도 범위 비교 》

| '22~'23년 경기바다 농도범위<br>(해양수산자원연구소) | '18~'22년 국내바다 농도범위<br>(원자력안전기술원) |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 0.82 ~ 1.33 mBq/kg                | 0.83 ~ 2.26 mBq/kg               |

- ※ 일본원전 사고 이전(2006 ~2010년) 국내 해수 <sup>137</sup>Cs 농도 범위 : <1.19 ~ 4.04 mBq/kg
- ※ 미량 검출된 <sup>137</sup>Cs는 KINS에서 조사한 전국 해수 <sup>137</sup>Cs 농도 범위 내로 **평년적인 수치에 해당하며**, 이는 최근 국내외(중국, 일본 등) 원전 영향보다 과거 핵실험에 기인한 잔존물로 추정(KINS, 해양환경방사능조사보고서)
- ※ 원자력안전위원회고시(제2017-17호 제8조5항) : 방사성핵종이 검출되지 않는 경우 최소 검출가능농도(MDA)를 명기하고 그 미만(<)이라 표기
- ※ 원자력안전위원회고시(제2017-17호 제8조6항) : 모든 조사결과가 최소검출가능농도 미만인 경우 평상시 변동범위는 최소검출가능농도 중에서 가장 낮은 값을 명기하고 그 미만이라 표기