

# '25년 8월 넷째 주 표층 해수 방사능 조사결과

경기바다 표층해수 방사능 정기 조사결과를 아래와 같이 보고드립니다.

## □ 조사 개요

- 조사일자: 2025. 8. 26.
  - 채취장소: 시화방조제, 대부도 인근
  - 분석항목: 총 3항목 ( $^{131}\text{I}$ ,  $^{134}\text{Cs}$ ,  $^{137}\text{Cs}$ )
  - 분석과정: 표층 해수 시료채취(연안) → 전처리 → 장비분석
- ※ KINS(한국원자력안전기술원) 해양환경방사능조사 보고서 참조

## □ 조사 결과

- 국내바다 세슘137농도 범위(0.54 ~ 3.63mBq/kg)로 "평년 수준"
- 두 지점 모두 미량 '검출'

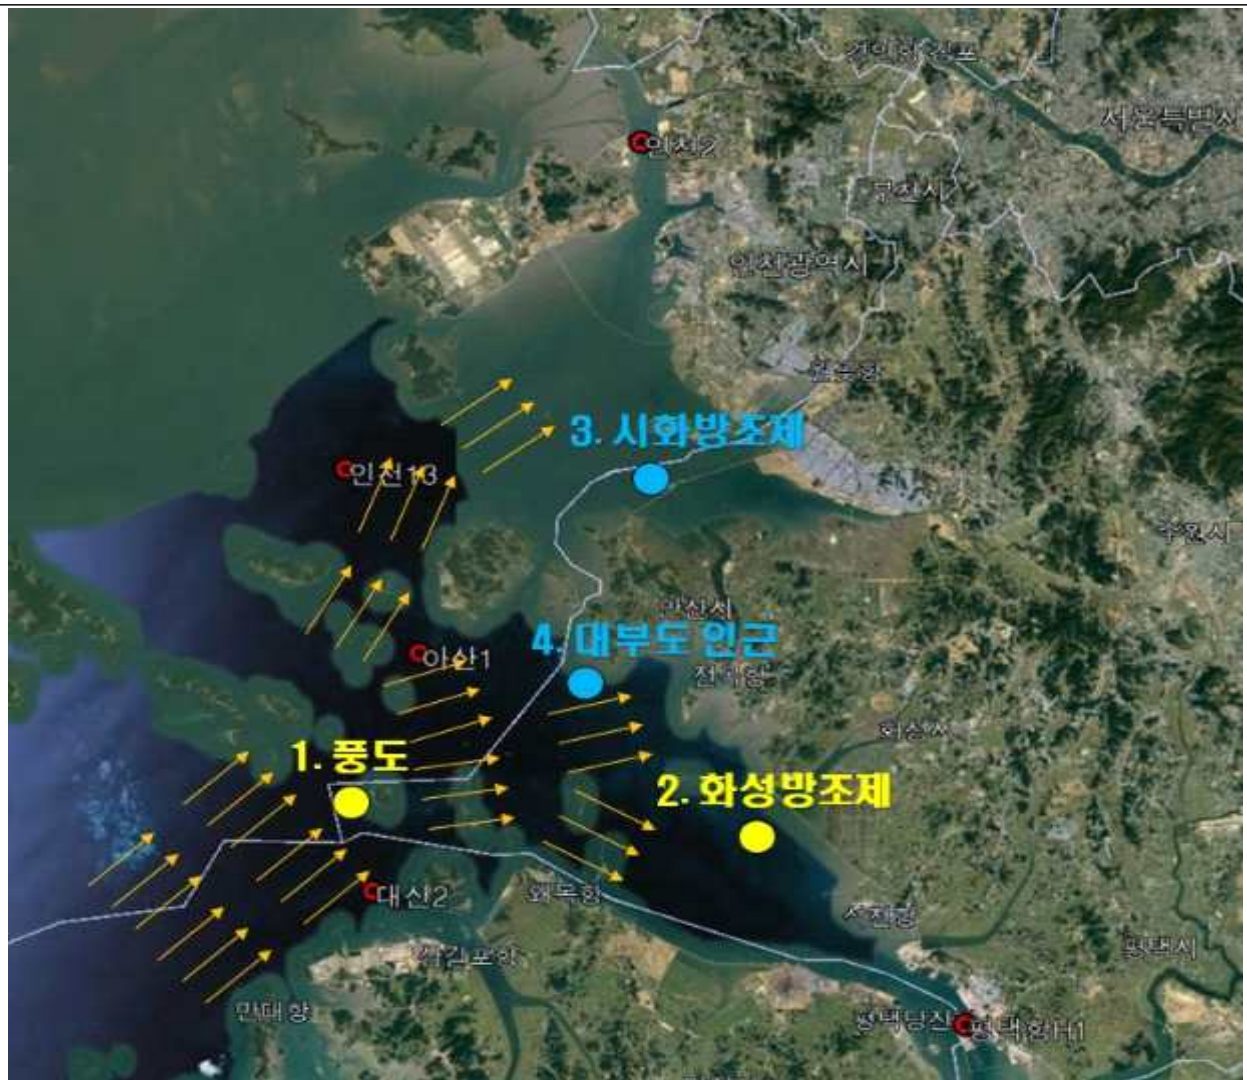
단위: mBq/kg

| 구 분    | 조사결과(방사성 핵종)                 |                              |                              | 비 고 |
|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|
|        | $^{131}\text{I}$<br>(요오드131) | $^{134}\text{Cs}$<br>(세슘134) | $^{137}\text{Cs}$<br>(세슘137) |     |
| 시화방조제  | <80.26                       | <0.47                        | $1.61 \pm 0.26$<br>(<0.56)   |     |
| 대부도 인근 | <80.21                       | <0.63                        | $1.97 \pm 0.39$<br>(<0.74)   |     |

- \* <: 최소검출가능농도(MDA) 미만의 값으로 방사능 기기분석 상 “불검출”을 의미
- \* 최소검출가능농도(MDA): 방사능계측기, 시료량, 회수율, 계측시간 등의 계측조건에 따라 정해지는 검출가능한 최소방사능 농도
- \* 세슘-137은 세계 보건기구(WHO)가 정하고 있는 먹는 물 기준(세슘-137 10Bq/L) 보다 훨씬 낮음  
(단위 환산: 1Bq/kg = 1,000mBq/kg)

## □ 향후 계획

- 해수 방사능 분석 결과 "연구소 누리집에 게재" 및 시군 알림
- 주변국 원전 오염수 유입 유무 등을 파악하는데 기초자료로 활용

《 표층해수 세슘  $^{137}\text{Cs}$  농도 범위 비교 》

| '22~'24년 경기바다 농도범위<br>(해양수산자원연구소) | '15~'22년 국내바다 농도범위<br>(원자력안전기술원) |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 0.82 ~ 2.28 mBq/kg                | 0.54 ~ 3.63 mBq/kg               |

- ※ 일본원전 사고 이전(2006 ~2010년) 국내 해수  $^{137}\text{Cs}$  농도 범위 : <1.19 ~ 4.04 mBq/kg
- ※ 미량 검출된  $^{137}\text{Cs}$ 는 KINS에서 조사한 전국 해수  $^{137}\text{Cs}$  농도 범위 내로 평년적인 수치에 해당하며, 이는 최근 국내외(중국, 일본 등) 원전 영향보다 과거 핵실험에 기인한 잔존물로 추정(KINS, 해양환경방사능조사보고서)
- ※ 원자력안전위원회고시(제2017-17호 제8조5항) : 방사성핵종이 검출되지 않는 경우 최소 검출가능농도(MDA)를 명기하고 그 미만(<)이라 표기
- ※ 원자력안전위원회고시(제2017-17호 제8조6항) : 모든 조사결과가 최소검출가능농도 미만인 경우 평상시 변동범위는 최소검출가능농도 중에서 가장 낮은 값을 명기하고 그 미만이라 표기